


Ghid de utilizare rapidă seria 2X

Dacă auziți buzzer-ul


Determinați cauza declanșării buzzer-ului

AVERTISMENT: În funcție de configurația sistemului dumneavoastră de alarmă în caz de incendiu, buzzer-ul poate fi primul semn al unei alarme de incendiu.

Dacă buzzer-ul sună, iar LED-ul de alarmă luminează intermitent sau constant, este vorba despre o alarmă de incendiu.

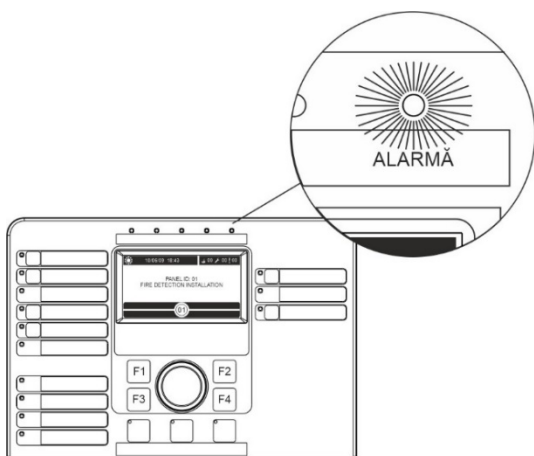


Dacă buzzer-ul sună, iar LED-ul de defect luminează constant, atunci este vorba despre un defect.

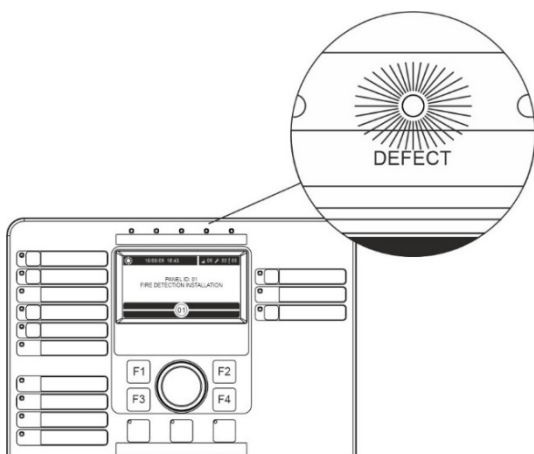

În cazul unei alarme de incendiu

1. Localizați incendiul

Verificați locația incendiului. Zona de mesaje de pe ecranul LCD afișează informații din prima și ultima zonă care raportează o alarmă.

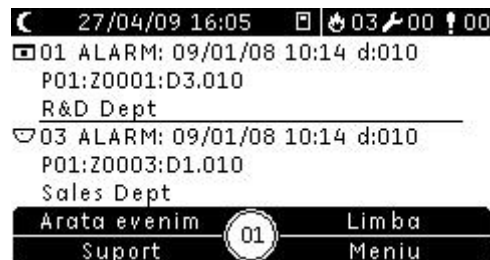



Detaliile privind locația alarmei sunt indicate după cum urmează.

LCD	Descriere	Exemplu
d	Numărul de dispozitive incluse în alarmă	d:010
P	ID centrală	P01
Z	Zonă	Z0001
D	Bucă și dispozitiv	D3.010

În acest exemplu, P01:Z0001:D3.010, a fost activată o alarmă de dispozitivul 10 situat la bucla 3 din zona 1 pe centrala 1 (zece dispozitive sunt incluse în alarmă în zona corespunzătoare).

2. Localizați sursa alarmei de incendiu

Următoarele pictograme afișate pe ecranul LCD indică sursa alarmei de incendiu.

	Alarmă la un detector Dacă LED-ul de alarmă luminează intermitent, iar pictograma detectorului este afișată pe LCD, înseamnă că sistemul a detectat o alarmă la un detector.
	Alarmă la un buton cu acționare manuală. Dacă LED-ul de alarmă luminează constant, iar pe LCD este afișată pictograma butonului cu acționare manuală, înseamnă că sistemul a detectat o alarmă la un buton cu acționare manuală.

3. Verificați alarma de incendiu

Dacă este necesar, cercetați locul alarmei de incendiu pentru a vă asigura că alarma este reală.

În funcție de configurația sistemului dumneavoastră de alarmă în caz de incendiu, puteți avea la dispoziție până la zece minute pentru a investiga alarma înainte să fie activate sirenele audio și alte dispozitive de notificare privind alarmele.


4. Activați sirenele

Dacă alarma de incendiu este confirmată, executați una dintre acțiunile de mai jos pentru a activa imediat sirenele și alte dispozitive de notificare privind alarmele.

Spargeți geamul de la cel mai apropiat punct de apel manual.

— sau —

Apăsați butonul Sirenă On/Off de pe centrală.

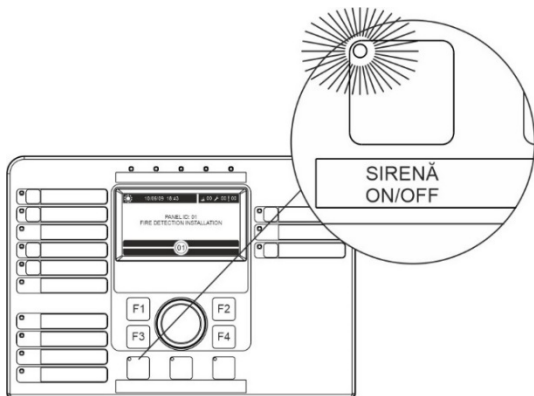


5. Părăsiți clădirea

Odată ce incendiul a fost confirmat și alarma de incendiu a fost activată, părăsiți clădirea și urmați procedura de evacuare a companiei dumneavoastră.

În cazul unui defect

1. Opriți buzzer-ul

Pentru a opri buzzer-ul, apăsați Oprire alarmă centrală.

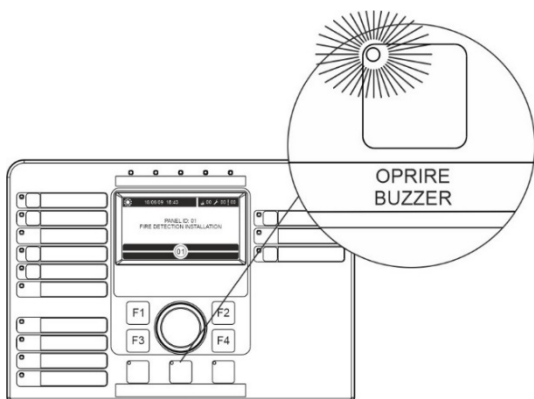

LED-ul Oprire alarmă centrală se aprinde, iar buzzer-ul se oprește. Buzzer-ul va porni din nou când apar noi evenimente de alarmă sau defect.

Atenție: Confirmați mereu cauza semnalului de avertizare înainte de a opri buzzerul.

Puteți vedea informații suplimentare despre defect apăsând F1 (Arată eveniment).

2. Contactați firma care asigură mentenanța

Contactați imediat firma care vă asigură mentenanța, pentru a cerceta și a remedia defectul.

Alte opțiuni

Vizualizarea informațiilor privind evenimentele curente

Pentru a vedea informațiile privind evenimentele curente, apăsați F1 (Arată eveniment) și selectați apoi tipul de eveniment pentru vizualizare.

Tipurile de evenimente disponibile la acest nivel de user sunt:

- Alarme
- Alerte
- Defecte
- Condiții

Condițiile includ toate celelalte evenimente de sistem.

Exemple: teste și dezactivări în sistemul de detecție incendiu.

Vizualizarea informațiilor de suport

Pentru a vedea informațiile de suport configurate de firma care asigură instalarea sau mentenanța, apăsați F3 (Suport). Firma care asigură instalarea sau mentenanța poate configura afișarea a diferite mesaje în alarmă și de altă natură.

Notă: Aceste informații sunt disponibile doar dacă firma care asigură instalarea sau mentenanța a adăugat informațiile respective la configurația sistemului de detecție incendiu.

Pentru mai multe informații

Acest document cuprinde instrucțiuni de bază privind utilizarea centralei, care trebuie urmate în cazul unei alarme de incendiu sau în cazul indicării unui defect. Pentru instrucțiuni de utilizare detaliate, consultați manualul de utilizare.

Informații privind mentenanța

Inspectați și testați sistemul de alarmă de incendiu în conformitate cu toate cerințele și reglementările aplicabile.

Contact service:

Nume:

Adresă:

Telefon:

Date de contact și documentație despre produs

Pentru informații de contact sau pentru a descărca cea mai recentă documentație a produsului, accesați firesecurityproducts.com.

Avertismente și precizări privind produsele

ACESTE PRODUSE SUNT CONCEPTE PENTRU VÂNZARE CĂTRE ȘI INSTALARE DE CĂTRE PROFESIONIȘTI CALIFICAȚI. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NU POATE OFERI NICIO GARANȚIE CĂ O PERSOANĂ SAU ENTITATE CARE ACHIZIȚIONEAZĂ PRODUSELE SALE, INCLUSIV ORICE „DISTRIBUTOR AUTORIZAT” SAU „COMERCIANT AUTORIZAT” ESTE INSTRUIT CORESPUNZĂTOR SAU ARE EXPERIENȚA CORESPUNZĂTOARE PENTRU INSTALAREA CORECTĂ A PRODUSELOR LEGATE DE PROTECȚIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR SAU SECURITATE.

Pentru informații suplimentare privind precizările legate de garanții și informațiile privind siguranța produselor, consultați <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> sau scanați codul QR:

