


Guia d'operació ràpida de la sèrie 2X

Si sentiu el brunzidor


Esbrineu la causa

ADVERTÈNCIA: Depenent de la configuració del sistema d'alarma d'incendi, és possible que el brunzidor sigui el primer element que indiqui que s'ha produït una alarma d'incendi.

Si el brunzidor està sonant i el LED d'alarma d'incendi fa pampallugues o queda il·luminat de manera constant, es tracta d'una alarma d'incendi.

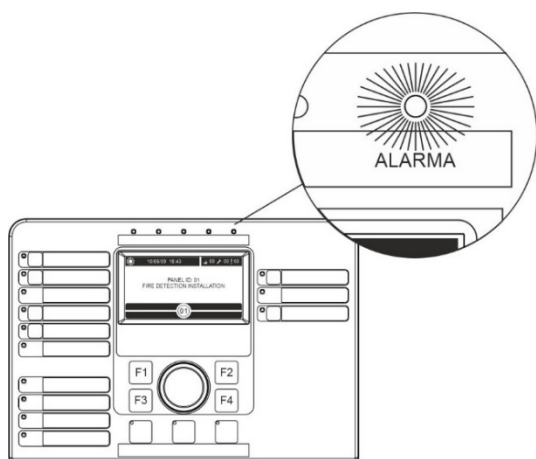


Si el brunzidor sona i el LED d'avaría està il·luminat de manera constant, es tracta d'una avaría.

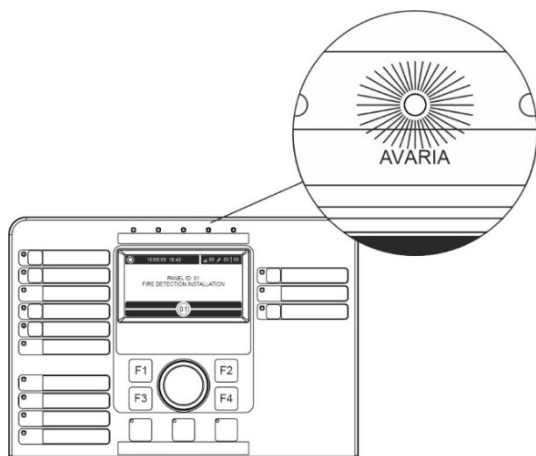

Alarma d'incendi

1. Esbrineu la ubicació de l'incendi

Comproveu la ubicació de l'incendi. La informació de la primera i l'última zona que ha enviat una alarma es mostra a l'àrea de missatges de l'LCD.

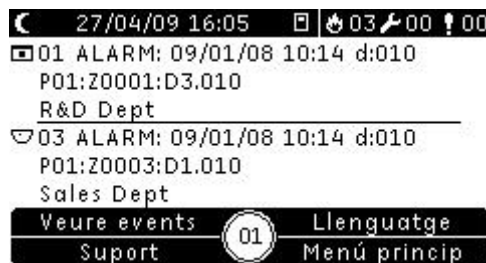

Els detalls de la ubicació de l'alarma s'indiquen de la manera següent:

LCD	Descripció	Exemple
d	Nombre de dispositius amb alarma	d:010
P	ID del panell de control	P01
Z	Zona	Z0001
D	Llaç i dispositiu	D3.010

En aquest exemple, P01:Z0001:D3.010, el dispositiu 10 del llaç 3 de la zona 1 del panell de control 1 ha activat una alarma (deu dispositius tenen alarmes a la zona corresponent).

2. Esbrineu l'origen de l'alarma d'incendi

Les icones de l'LCD següents indicaran d'on prové l'alarma d'incendi.



Alarma de detector. Si el LED Alarma fa pampallugues i es mostra la icona de detector a la pantalla LCD, el sistema ha detectat una alarma de detector.



Alarma de polsador manual. Si el LED Alarma està il·luminat de manera constant i es mostra la icona del polsador manual a la pantalla LCD, el sistema ha detectat una alarma de polsador manual.

3. Comproveu l'alarma d'incendi

En cas que sigui necessari, comproveu la ubicació de l'alarma d'incendi per tal de confirmar que no es tracta d'una falsa alarma.

En funció de la configuració del vostre sistema d'alarma d'incendi, tindreu fins a 10 minuts per investigar l'alarma abans que s'activin les sirenes i altres dispositius de notificació d'alarmes.


4. Activeu les sirenes

En cas que l'alarma d'incendi no sigui falsa, feu una d'aquestes accions per activar immediatament les sirenes i altres dispositius de notificació d'alarmes:

Premeu el polsador manual més proper

— o —

premeu el botó d'activar/desactivar les sirenes al panell de control.

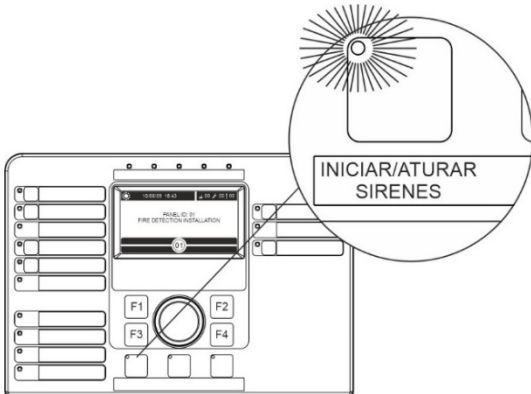


5. Sortiu de l'edifici

Una cop hagueu confirmat l'alarma d'incendi i activat l'alarma d'incendi, sortiu de l'edifici i seguieu el pla d'evacuació de la vostra empresa.

Avaria

1. Silencieu el bronzidor

Per silenciar el bronzidor, premeu "Reconegut".

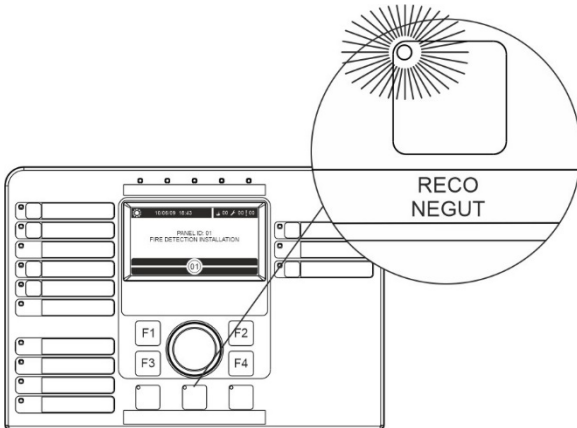

El LED Reconegut s'encendrà i el bronzidor s'aturarà. Si es produeix una nova alarma o event d'avaría, el bronzidor tornarà a sonar.

Precaució: Abans de silenciar el bronzidor cal que esbrineu sempre la causa del senyal d'avís.

Podeu obtenir informació addicional sobre l'avaría prement F1 (Veure events).

2. Poseu-vos en contacte amb l'encarregat de manteniment

Poseu-vos immediatament en contacte amb l'encarregat de manteniment perquè investigui i repari l'avaría.

Altres opcions

Veure la informació del events actuals

Per veure informació sobre els events actuals, premeu F1 (Veure events) i seleccioneu el tipus d'event que voleu mostrar.

Els tipus d'events disponibles per a aquest nivell d'usuari són:

- Alarmes
- Alertes
- Avaries
- Condicions

Les condicions inclouen tots els altres events del sistema. Exemples: proves i desactivacions del sistema d'incendi.

Visualitzar informació d'assistència tècnica

Per veure informació d'assistència tècnica configurada pel responsable de la instal·lació o el manteniment, premeu F3 (Assistència tècnica). El responsable de la instal·lació o el manteniment pot configurar diferents missatges perquè es visualitzin en cas d'alarma i no alarma.

Nota: Aquesta informació només està disponible si el responsable de la instal·lació o el manteniment ha afegit informació a la configuració del sistema d'incendi.

Més informació

Aquest document inclou instruccions bàsiques d'ús del panell de control que cal seguir en cas que es produeixi una alarma d'incendi o una avaría. Si voleu més informació, consulteu el manual d'ús.

Informació de manteniment

Examineu i comproveu el sistema d'alarma d'incendi tenint en compte els requisits i les normatives corresponents.

Informació de contacte per a manteniment:

Nom: _____

Adreça: _____

Telèfon: _____

Informació de contacte i documentació del producte

Per obtenir informació de contacte o per descarregar la documentació de producte més recent, visiteu firesecurityproducts.com.

Exempcions de responsabilitat i advertències dels productes

LA INSTAL·LACIÓ I LA VENDA D'AQUESTS PRODUCTES S'HA DE DUR A TERME PER PART DE PROFESSIONALS QUALIFICATS. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NO POT ASSEGURAR QUE TOTES LES PERSONES O ENTITATS QUE COMPRIN AQUESTS PRODUCTES, INCLÒS QUALSEVOL "CONCESSIONARI AUTORITZAT" O "REVENEDOR AUTORITZAT", TINGUIN LA FORMACIÓ O L'EXPERIÈNCIA ADEQUADES PER INSTAL·LAR CORRECTAMENT ELS PRODUCTES RELACIONATS DE FIRE AND SECURITY.

Per obtenir més detalls sobre la informació de seguretat dels productes i les exempcions de responsabilitat de la garantia, consulteu <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> o escanegeu el codi QR.

