

# 2X-serien hurtig brukerveiledning for SS 3654 sentraler


## Hvis du hører summeren

### Bestem årsaken til summeren


**ADVARSEL:** Avhengig av konfigurasjonen av ditt brannalarmsystem, kan summeren være din første indikasjon på en brannalarm.

Hvis summeren avgir lyd og Brann-LED blinker eller lyser stabilt, er det en brannalarm.

Hvis LED for flere alarmer også blinker er det mer enn to soner (lokalt eller eksternt) som rapporterer en brannalarm. Trykk Flere alarmer knappen for å vise informasjon for alle aktive sonealarmer på sentralapparatets LCD panel.

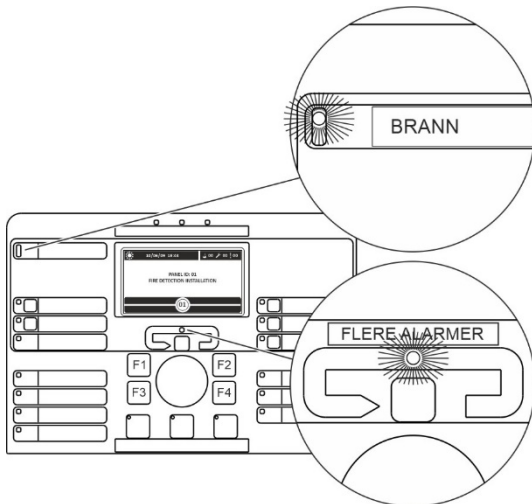


Hvis summeren avgir lyd og Feil-LED lyser stabilt, er det en feil.

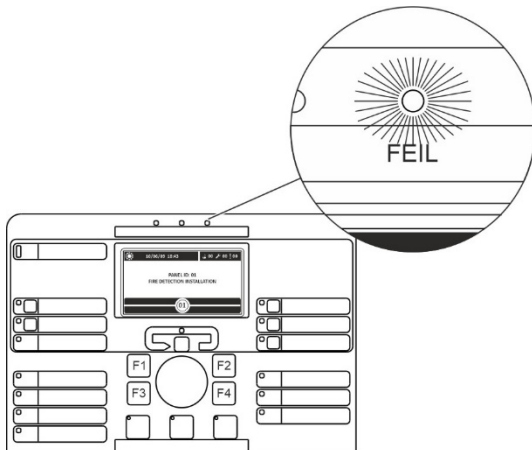

## I tilfelle brann

### 1. Avgjør hvor brannen er

Undersøk hvor brannen er. LCD-meldingsområdet viser informasjon fra de første og siste sonene som rapporterer en alarm.

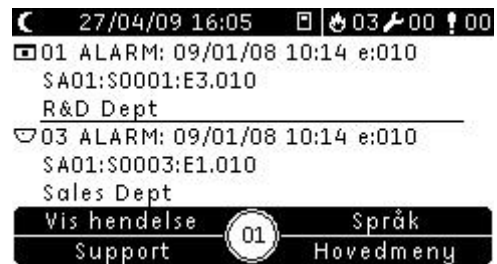



Detaljer om alarmstedet indikeres på følgende måte.

LCD	Beskrivelse	Eksempel
e	Antall enheter i alarm	e:010
SA	Sentralapparat-ID	SA01
S	Sone	S0001
E	Sløyfe og enhet	E3.010

I dette eksemplet, SA01:S0001:E3.010, er en alarm aktivert av enhet 10 på sløyfe 3 i sone 1 på sentralapparat 1 (ti enheter er i alarm i tilhørende sone).

### 2. Avgjør kilden til brannalarmen

Følgende LCD-ikoner indikerer brannalarmens kilde.

	Detektoralarm. Hvis Alarmens LED blinker og detektorikonet vises på LCD-skjermen, da har systemet oppdaget en detektoralarm.
	Manuell anropsenhetsalarm Hvis Brann-LED er stabil, og ikonet for den manuelle anropsenheten vises på LCD-skjermen, da har systemet oppdaget en alarm fra en manuell melder.

### 3. Bekreft brannalarmen

Om nødvendig, undersøk stedet for brannalarmen for å bekrefte at alarmen er ekte.

Avhengig av konfigurasjonen av ditt brannalarmsystem, kan du ha opptil ti minutter på å undersøke alarmen før klokker og andre varslingenheter aktiveres.


## 4. Aktivere lydgivere

Hvis brannalarmen bekreftes, gjør ett av følgende øyeblikkelig for å aktivere lydgivere og andre varslingsenheter:

Trykk inn den nærmeste manuelle melderer.

— eller —

Trykk på Start/stopp klokke-knappen på sentralapparatet.

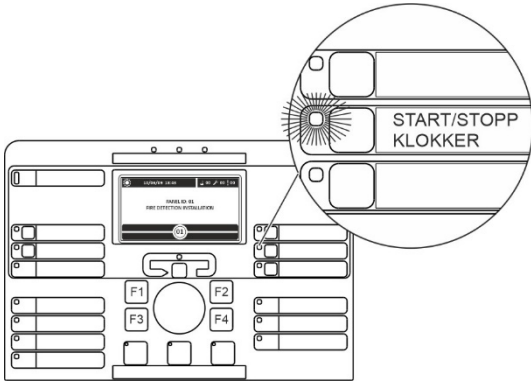


## 5. Forlat bygningen

Forlat bygningen og følg din bedrifts evakueringsplan med én gang brannalarmen er blitt bekreftet og brannalarmen er aktivert.

## Ved falsk alarm

### 1. Slå av summeren

For å slå av summeren, trykk på Avstill summer.

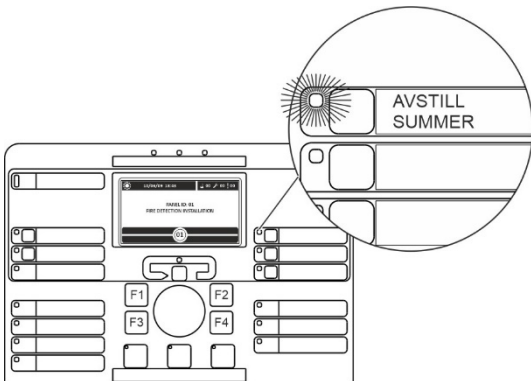

Avstill summer-LEDen slås på og summeren stopper. En ny alarm eller falsk alarm vil slå summeren på igjen.

**Forsiktig:** Bekreft alltid årsaken til varselssignalet før du avstiller summeren.

Mer informasjon om feilen er tilgjengelig ved å trykke F1 (Vis hendelser).

### 2. Kontakt ansvarlig for vedlikehold

Kontakt ansvarlig for vedlikehold øyeblikkelig for å undersøke og reparere feilen.

## Andre valg

### Vise gjeldende hendelseslogg

For å vise informasjon om nylige hendelser, trykk F1 (Vis hendelser) og velg så den typen hendelse som skal vises.

De hendelsestypene som er tilgjengelige på dette brukernivået er:

- Alarmer
- Advarsler
- Feil
- Tilstander

Tilstander inkluderer alle andre systemhendelser. Eksempler: Tester og deaktiveringer i brannsystemet.

## Vise supportinformasjon

For å se supportinformasjon som er konfigurert av din installasjons- eller vedlikeholdsleverandør, trykk F3 (Support). Din installasjons- eller vedlikeholdsleverandør kan konfigurere ulike meldinger som skal vises i alarm- og ikke-alarmsituasjoner.

**Merk!** Denne informasjonen er kun tilgjengelig hvis din installasjons- eller vedlikeholdsleverandør har lagt til informasjon i konfigurasjonen av brannsystemet.

## For mer informasjon

Dette dokumentet inneholder grunnleggende bruksanvisninger for sentralapparatet, og skal følges i tilfelle en brann- eller feilindikasjon. Se brukermanualen for mer detaljert informasjon.

## Vedlikeholdsinformasjon

Kontroller og test brannalarmssystemet i henhold til alle gjeldende krav og forskrifter.

### For service kontakt:

Navn: \_\_\_\_\_  
Adresse: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_

## Kontaktinformasjon og produktokumentasjon

For kontaktinformasjon eller for å laste ned den nyeste produktokumentasjonen, besøk [firesecurityproducts.com](https://firesecurityproducts.com).

## Produktadvarsler og forbehold

DISSE PRODUKTENE ER MENT FOR SALG TIL, OG INSTALLASJON AV, KVALIFISERTE FAGFOLK INNEN BRANN OG SIKKERHET. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. KAN IKKE GI NOEN FORSIKRING OM AT NOEN PERSON ELLER ENHET SOM KJØPER DERES PRODUKTER, INKLUDERT EVENTUELL "AUTORISERT FORHANDLER" ELLER "AUTORISERT VIDEREFORHANDLER", HAR RIKTIG OPPLÆRING ELLER ERFARING TIL Å INSTALLERE BRANN- OG SIKKERHETSRELATERTE PRODUKTER PÅ RIKTIG MÅTE.

For mer informasjon om garantifraskrivelser og produktsikkerhet, se <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> eller skann QR-koden:

