

2X-seriens kvik betjeningsvejledning med skandinavisk interface


Hvis du hører summeren

Find årsagen til summesignalet


ADVARSEL: Afhængigt af opsætningen på dit brandalarmsystem, kan summeren være den første indikation af en brandalarm.

Hvis summeren lyder og Brand-LED'en blinker eller lyser konstant, er der en brandalarm.

Hvis flere "FLERE ALARMER" lysdioden også blinker, vil flere end 2 grupper (lokale eller fjernbetjente) være rapporteret i alarm. Tryk på "FLERE ALARMER" knappen for at vise information for alle nuværende gruppe alarmer på centralens LCD display.

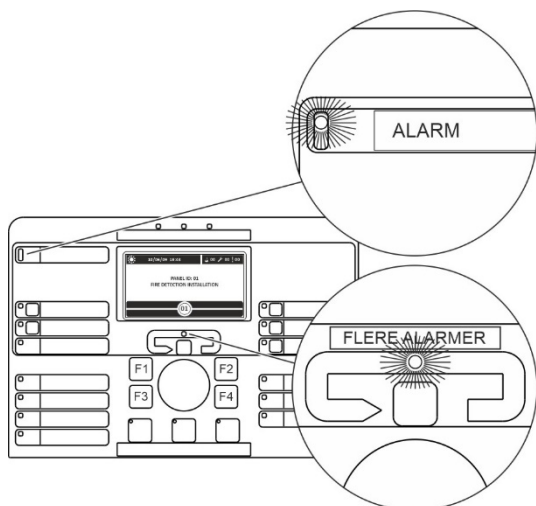


Hvis summeren lyder og Fejl-LED'en lyser konstant, er det en fejl.

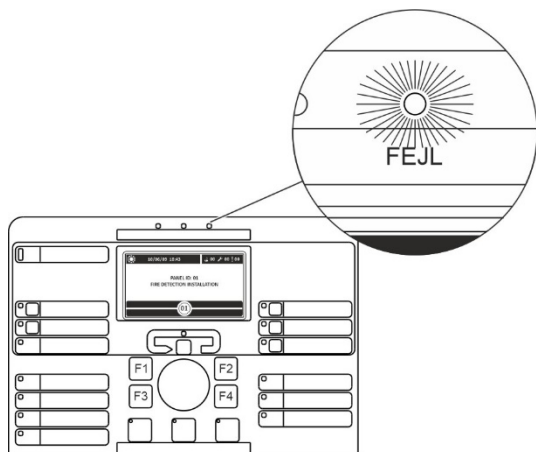

Ved en brandalarm

1. Find ud af, hvor det brænder

Kontroller stedet, hvor det brænder. På centralens display vises oplysninger fra de første og sidste grupper, der rapporterer en alarm.

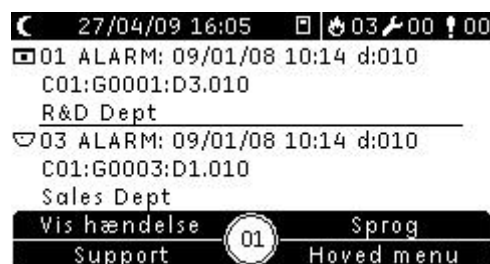


Oplysninger om brand indikeres således.

LCD-skærm	Beskrivelse	Eksempel
d	Antal enheder i alarm	d:010
C	Central-ID	C01
G	Gruppe	G0001
D	Sløjfe og enhed	D3.010

I eksemplet C01:G0001:D3.010 er en alarm blevet aktiveret af enhed 10 i sløjfe 3 i gruppe 1 på central 1 (ti enheder er i alarm i den pågældende gruppe).

2. Find ud af årsagen til brandalarmeren

De følgende display-ikoner indikerer brandalarmens kilde.

	Detektoralarm. Hvis Brand-LED'en blinker, og detektorikonet vises på centralens LCD display, så har systemet registreret en detektoralarm.
	Manuelt alarmtryk-alarm. Hvis Brand-LED'en lyser konstant, og ikonet for manuelt alarmtryk vises på displayet, så har systemet registreret en alarm udløst af et manuelt alarmtryk.

3. Bekræft brandalarmeren

Hvis det er nødvendigt, skal stedet hvor alarmeren er udløst undersøges, for at få bekræftet, at alarmeren er ægte.

Afhængigt af opsætningen i dit brandalarmsystem kan du have op til 10 minutter til at undersøge alarmeren, inden lydgivere og andre alarmmeldere aktiveres.


4. Aktivering af lydgivere

Hvis brandalarmen er bekræftet, skal du gøre et af følgende for at aktivere lydgivere og andre alarmmeldere omgående:

Knus det nærmeste alarmtryk.

- eller -

Tryk på knappen Lydgiver Start/Stop på centralen.

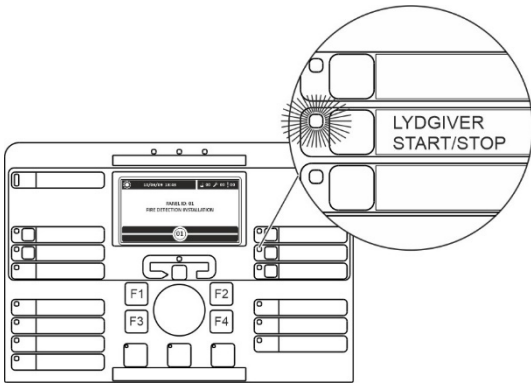


5. Forlad bygningen

Når brandalarmen er bekræftet og brandalarmen er aktiveret, skal du forlade bygningen og følge din virksomheds evakueringsplan.

Ved en fejl

1. Stoppe summeren

Summeren stoppes med et tryk på Stop Summer.

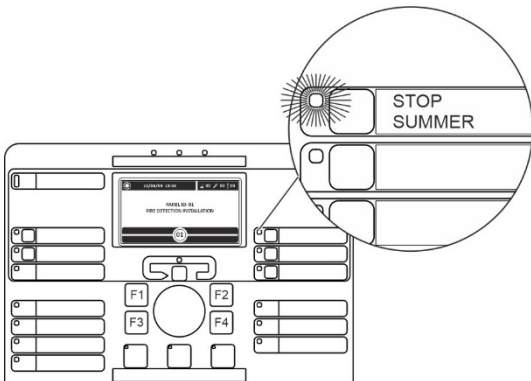

LED'en for Stop Summer tænder og summeren stopper. En ny alarm- eller fejlhændelse tænder for summeren igen.

Forsigtig: Find altid årsagen til advarselssignalet, inden du stopper summeren.

Yderligere oplysninger om fejlen er tilgængelige ved at trykke på F1 (Vis hændelser).

2. Kontakt din servicetekniker

Kontakt din servicetekniker omgående, så fejlen kan blive undersøgt og repareret.

Andre funktioner

Vis aktuelle hændelsesdata

Ønsker du at se aktuelle hændelsesdata, skal du trykke på F1 (Vis hændelser) og derefter vælge typen af hændelse, der skal vises.

De tilgængelige hændelsestyper på dette brugerniveau er:

- Alarmer
- Varslinger
- Fejl
- Tilstande

Tilstande omfatter alle andre systemhændelser. Eksempler: Test og frakoblinger i brandsystemet.

Se supportoplysninger

Tryk på F3 (Support), for at få vist supportinformation, der er konfigureret af en installatør eller vedligeholdesetekniker. Din installatør eller vedligeholdesetekniker kan konfigurere forskellige meddelelser, som vises i situationer med og uden alarm.

Note: Disse oplysninger er kun tilgængelige, hvis din installatør eller vedligeholdesetekniker har tilføjet information i brandsystemets opsætning.

Yderligere oplysninger

Dette dokument indeholder vejledning i grundlæggende centralbetjening, som skal følges i tilfælde af en brandalarm eller en fejlindikation. En detaljeret betjeningsvejledning kan findes i betjeningsmanualen.

Information om vedligeholdelse

Efterse og test brandalarmsystemet i henhold til alle gældende krav og regulativer.

Service-kontakt:

Navn: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Kontaktoplysninger og produktdokumentation

Hvis du ønsker kontaktoplysninger eller at downloade den nyeste produktdokumentation, kan du besøge firesecurityproducts.com.

Advarsler og fraskrivelser vedrørende produktet

DISSE PRODUKTER ER BEREGNET TIL SALG TIL OG INSTALLATION AF KVALIFICEREDE FAGFOLK. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. KAN IKKE GIVE NOGEN GARANTI FOR, AT EN PERSON ELLER ENHED, DER KØBER VORES PRODUKTER, INKLUSIVE EN "AUTORISERET FORHANDLER", ER BEHØRIGT UDDANNET ELLER ERFAREN TIL KORREKT INSTALLATION AF BRAND- OG SIKKERHEDSRELATEREDE PRODUKTER.

Flere oplysninger om garanti og fraskrivelser samt oplysninger om produktsikkerhed kan findes ved at gå til <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> eller scanne QR-koden:

