

2X-sarjan pikaohje SS 3654-keskuksille


Jos kuulet summerin soivan

Määritä summerin soimisen syy


VAROITUS: Paloilmoitinjärjestelmäsi konfiguroinnista riippuen summerin soiminen voi olla palohälytyksen ensimmäinen ilmaisu.

Jos summeri soi ja hälytysmerkkivalo vilkkuu tai palaa tasaisesti, kyseessä on palohälytys.

Jos Useita Hälytyksiä –LED vilkkuu, niin useammassa kuin kahdessa paloryhmässä (paikallisessa tai etä) on hälytyksiä. Paina Useita Hälytyksiä –painiketta nähdäksesi kaikkien paloryhmien hälytyksiä koskevat tiedot keskuksen LCD-näytöllä.

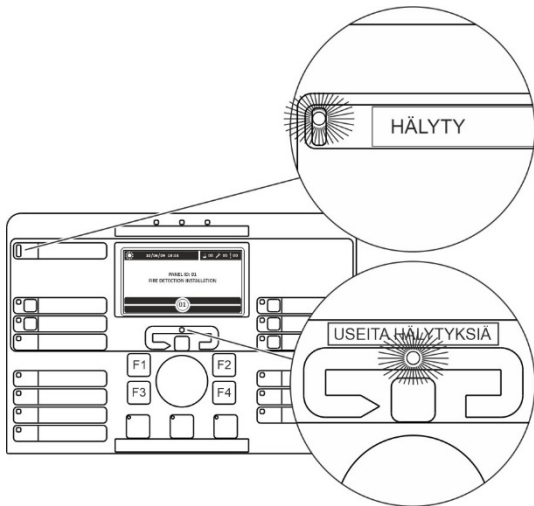


Jos summeri soi ja vikamerkkivalo palaa tasaisesti, kyseessä on vika.

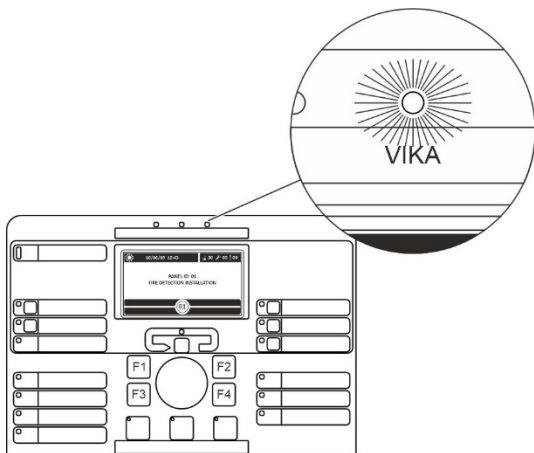

Kun kyseessä on palohälytys

1. Määritä tulipalon sijainti

Tarkista tulipalon sijainti. Ensimmäisen ja viimeisen hälytyksestä raportoineen ryhmän tiedot näytetään LCD-näytön viestialueella.

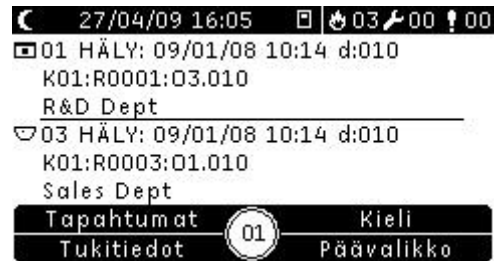

Hälytysten sijaintitiedot osoitetaan seuraavasti:

LCD-näyttö	Kuvaus	Esimerkki
d	Hälyttävien laitteiden määrä	d:010
K	Keskuslaitteen tunnus	K01
R	Ryhmä	R0001
O	Silmukka ja laite	O3.010

Tässä esimerkissä K01:R0001:O3.010, hälytyksen on aktivoinut laite 10 ryhmän 1 silmukassa 3 keskuslaitteessa 1 (kymmenen laitetta hälyttää vastaavassa paloryhmässä).

2. Määritä palohälytyksen lähde

Seuraavat LCD-näytön kuvakkeet ilmaisevat palohälytyksen lähteen.



Ilmaishälytys. Jos hälytysmerkkivalo vilkkuu ja ilmaisinkuvake näkyy LCD-näytössä, järjestelmä on havainnut ilmaishälytyksen.



Palopainikehälytys. Jos hälytysmerkkivalo palaa tasaisesti ja palopainikekuvake näkyy LCD-näytössä, järjestelmä on havainnut palopainikehälytyksen.

3. Vahvista palohälytys

Tutki tarpeen vaatiessa palohälytyksen sijainti varmistaaksesi, että kyseessä on todellinen hälytys.

Palohälytysjärjestelmän konfiguroinnista riippuen sinulla on enintään 10 minuuttia aikaa tutkia hälytys, ennen kuin hälyttimet ja muut hälytysilmoituslaitteet aktivoituvat.


4. Aktivoi hälyttimet

Jos palohälytys vahvistetaan, aktivoi hälyttimet ja muut hälytysilmoituslaitteet välittömästi tekemällä jompikumpi seuraavista:

Riko läheisin palopainike.

— tai —

Paina keskuslaitteen painiketta Hälyttimet vaienna/palauta.

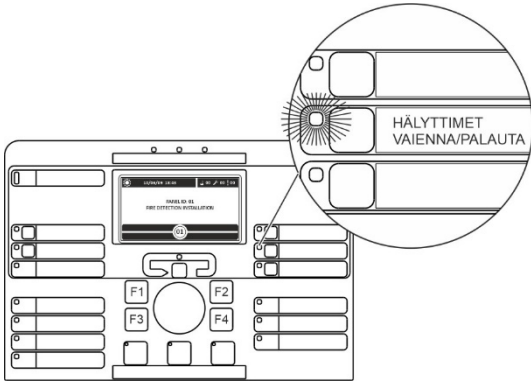


5. Poistu rakennuksesta

Kun palohälytys on vahvistettu ja aktivoitu, poistu rakennuksesta noudattaen yrityksesi poistumiskäytäntöä.

Kun kyseessä on vika

1. vaimentaa summerin

Vaimenna summeri painamalla Hiljennä keskus -painiketta.

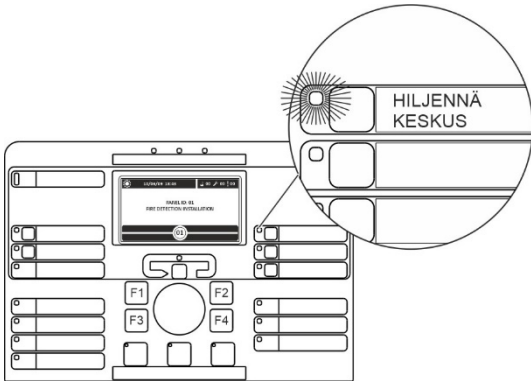

Keskuslaitteen Hiljennä keskus -merkkivalo syttyy palamaan, ja summeri pysähtyy. Uudet hälytys- tai vikatapahtumat käynnistävät summerin uudelleen.

Varoitus: Älä koskaan vaimenna summeria tutkimatta ensin varoitussignaalin aiheuttajaa.

Lisätietoja viasta saa painamalla F1-painiketta (Tapahtumat).

2. Ota yhteys huoltourakoitsijaasi

Ota välittömästi yhteyttä huoltourakoitsijaasi vian syy selvittämiseksi ja sen korjaamiseksi.

Muut vaihtoehdot

Viimeisten tapahtumien tietojen tarkastelu

Jos haluat nähdä viimeisimmän tapahtuman tiedot, paina F1 (Näytä tapahtumat) -painiketta ja valitse tarkasteltava tapahtumatyyppi.

Tällä käyttäjätasolla käytettävissä olevat tapahtumatyytit ovat seuraavat:

- Hälytykset
- Varoitukset
- Viat
- Tapahtumat

Tilat käsittävät kaikki muut järjestelmätapahtumat, Esimerkkejä: Paloilmoitinjärjestelmän testit ja käytöstäpoistot.

Tukitietojen tarkastelu

Kun haluat nähdä asennus- ja huoltourakoitsijasi konfiguroimat tukitiedot, paina F3 (Tuki) -painiketta. Asennus- tai huoltourakoitsijasi voi asettaa erilaisia viestejä hälytys- ja ei-hälytystilanteiden esittämiseksi.

Huomautus: Nämä tiedot ovat käytettävissä vain, jos asennus- tai huoltourakoitsijasi on lisännyt tiedot paloilmoitinjärjestelmän kokoonpanoon.

Lisätietoja

Tässä asiakirjassa on keskuslaitteen peruskäyttöohjeet, joita tulee noudattaa palohälytyksen tai vikailmoituksen tapauksessa. Tarkempia tietoja on käyttöohjeessa.

Huoltotiedot

Tarkista ja testaa palohälytysjärjestelmä kaikkien soveltuvien vaatimusten ja säännösten mukaisesti.

Huollon yhteystiedot:

Nimi: _____

Osoite: _____

Puhelin: _____

Yhteystiedot ja tuotedokumentit

Löytääksesi yhteystiedot tai ladataksesi viimeisimmät tuotedokumentit, vieraile osoitteessa firesecurityproducts.com.

Tuotevaroitukset ja vastuuvapauslausekkeet

NÄMÄ TUOTTEET ON TARKOITETTU MYYTÄVIKSI VALTUUTETUILE AMMATTIHENKILÖILLE JA VALTUUTETTUIJEN AMMATTIHENKILÖIDEN ASENNETTAVIKSI. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. EI VOI ANTAA MITÄÄN TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ JOKU SEN TUOTTEITA OSTAVA HENKILÖ TAI TAHO, MUKAAN LUKIEN JOKIN "VALTUUTETTU KAUPPIAS" TAI "VALTUUTETTU JÄLLEENMYyjÄ", ON SAANUT RIITTÄVÄN KOULUTUKSEN TAI ON RIITTÄVÄN KOKENUT, JOTTA KYSEINEN HENKILÖ TAI TAHO OSAA ASENTAA OIKEIN PALOTURVALLISUUS- JA TURVALLISUUSTUOTTEITA.

Lisätietoja takuun vastuuvapauslausekkeista ja tuoteturvallisuuustiedoista saa sivustosta <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> tai skannaamalla QR-koodin:

