


1X-F-serien hurtig brukerveiledning


Hvis du hører summeren

Bestem årsaken til summeren

Hvis summeren avgir lyd og Brann-LED blinker eller lyser stabilt, er det en brannalarm.

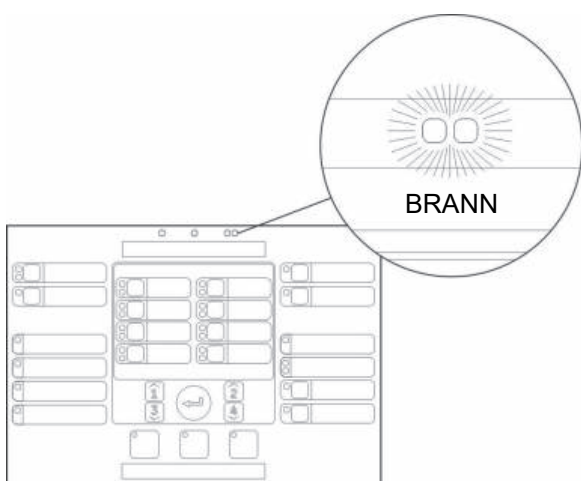

Hvis summeren avgir lyd og Feil-LED lyser stabilt, er det en feil.

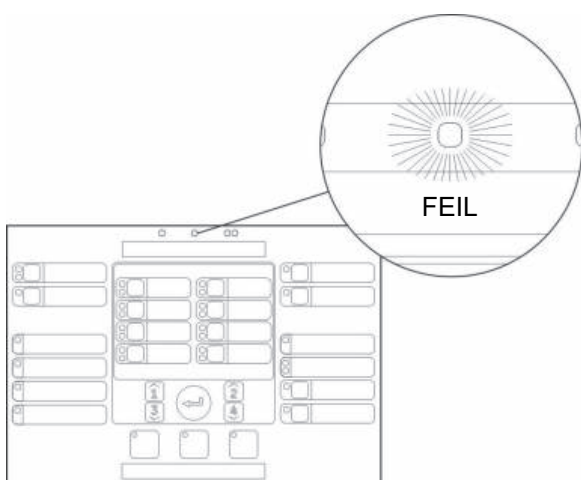


ADVARSEL: Avhengig av konfigurasjonen av ditt brannalarmsystem, kan summeren være din første indikasjon på en brannalarm.

I tilfelle brann

1. Avgjør hvor brannen er

Undersøk plasseringen av brannen. Dette indikeres av sonealarm-LED.

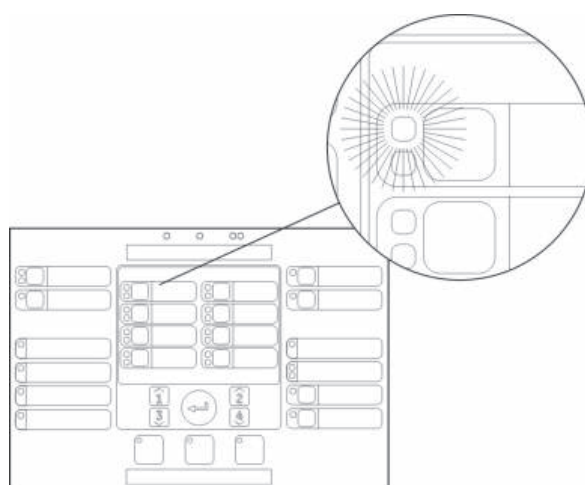

Hvis brann- og sonealarm-LED blinker, har brannalarmen blitt aktivert av en detektor. Hvis de lyser stabilt, har brannalarmen blitt aktivert av en manuell melder.

2. Bekreft brannalarmen

Om nødvendig, undersøk stedet for brannalarmen for å bekrefte at alarmen er ekte.

Avhengig av konfigurasjonen av ditt brannalarmsystem, kan du ha opptil ti minutter på å undersøke alarmen før klokke og andre varslingenheter aktiveres.


3. Aktivere lydgivere

Hvis brannalarmen bekreftes, gjør ett av følgende øyeblikkelig for å aktivere lydgivere og andre varslingenheter:

Knus den nærmeste manuelle anropsenheten.

— eller —

Trykk på Start/stopp klokke-knappen på sentralapparatet. (Dette krever tilgang til operatørbrukernivå.)

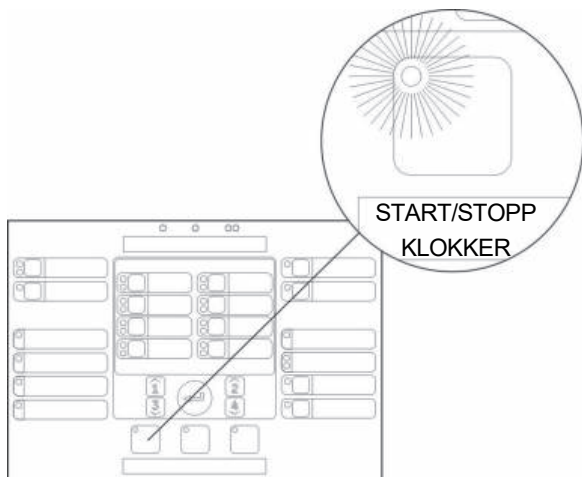

For mer informasjon

Dette dokumentet inneholder grunnleggende bruksanvisninger for sentralapparatet, og skal følges i tilfelle en brann- eller feilindikasjon. Se brukermanualen for mer detaljert informasjon.

Vedlikeholdsinformasjon

Kontroller og test brannalarmsystemet i henhold til alle gjeldende krav og forskrifter.

For service kontakt

Navn: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Copyright © 2023 Carrier. Med enerett.

4. Forlat bygningen


Forlat bygningen og følg din bedrifts evakueringsplan med én gang brannalarmen er blitt bekreftet og brannalarmen er aktivert.

Ved falsk alarm

ADVARSEL: Slå aldri av summeren uten først å ha undersøkt årsaken til varselsignalet.

1. Slå av summeren

For å slå av summeren, trykk Avstill Summer.

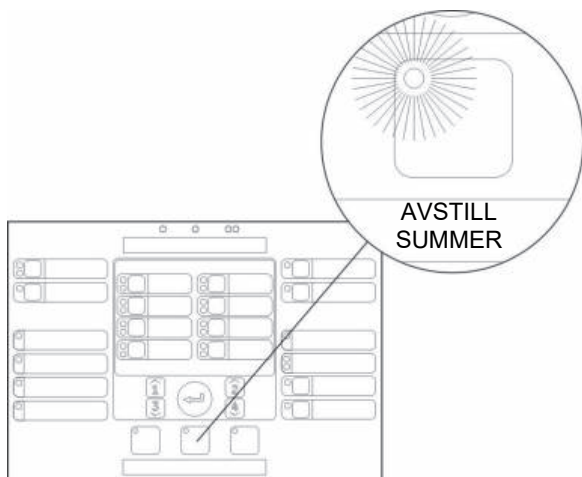

Avstill Summerr-LED-en slås på og summeren stopper. En ny alarm eller falsk alarm vil slå summeren på igjen.

2. Kontakt ansvarlig for vedlikehold

Kontakt ansvarlig for vedlikehold øyeblikkelig for å undersøke og reparere feilen.