


1X-F-seriens hurtig guide- betjeningsmanual


Hvis du hører summeren

Find årsagen til summesignalet

Hvis summeren lyder og Brand-LED'erne blinker eller lyser konstant, er der en brandalarm.

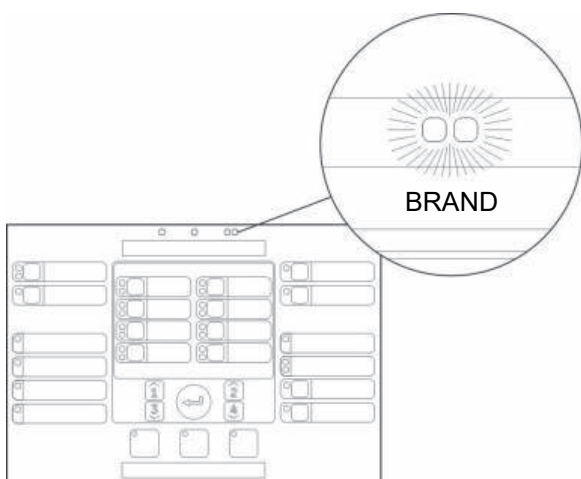

Hvis summeren lyder og Fejl-LED'en lyser konstant, er det en fejl.

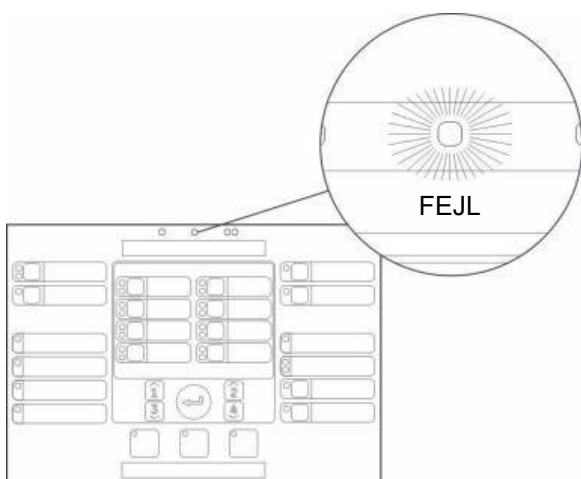


ADVARSEL: Afhængigt af opsætningen på dit brandalarmsystem, kan summeren være den første indikation af en brandalarm.

Ved en brandalarm

1. Find ud af, hvor det brænder

Kontrollér brandstedet, som indikeres af gruppealarm-LED'en.

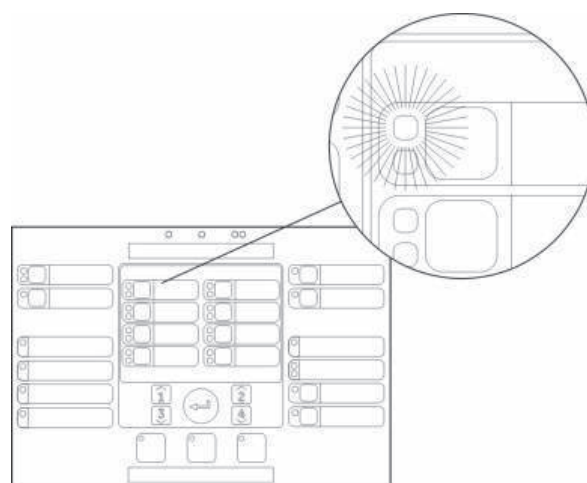

Hvis LED'erne for brand og gruppealarm blinker, er brandalarmen aktiveret via en detektor. Hvis de lyser konstant, er brandalarmen aktiveret via et manuelt alarmtryk.

2. Bekræft brandalarmen

Hvis det er nødvendigt, skal stedet hvor alarmeren er udløst undersøges, for at få bekræftet, at alarmeren er ægte.

Afhængigt af opsætningen i dit brandalarmsystem kan du have op til 10 minutter til at undersøge alarmeren, inden lydgivere og andre alarmmeldere aktiveres.


3. Aktivering af lydgivere

Hvis brandalarmeren er bekræftet, skal du gøre et af følgende for at aktivere lydgiverne og andre alarmmeldere omgående:

Knus det nærmeste alarmtryk.

— eller —

Tryk på knappen Lydgiver Start/Stop på centralen.
(Dette kræver operatørbrugerniveauadgang.)

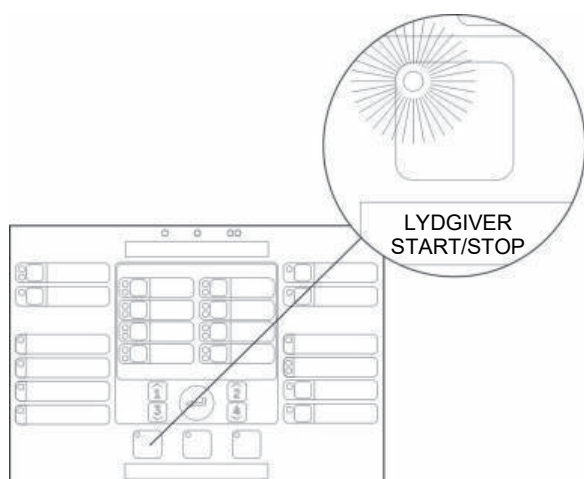

4. Forlad bygningen


Når brandalarmen er bekræftet og brandalarmen er aktiveret, skal du forlade bygningen og følge din virksomheds evakueringsplan.

Ved en fejl

ADVARSEL: Du må aldrig stoppe summeren uden først at have undersøgt årsagen til advarselssignalet.

1. Stoppe summeren

Summeren stoppes med et tryk på Stop Summer.

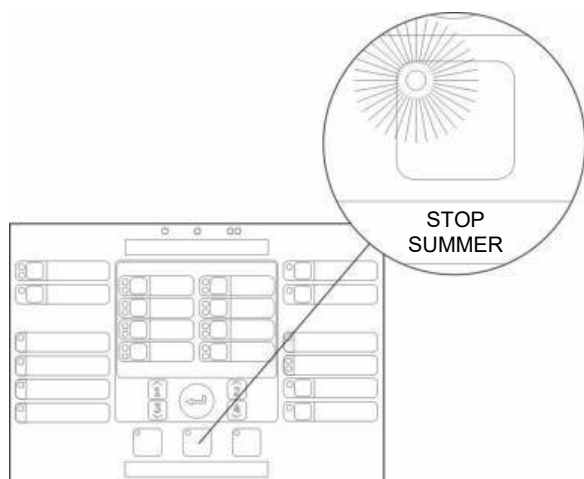

LED'en for Stop Summer tænder og summeren stopper.
En ny alarm- eller fejlhændelse tænder for summeren igen.

2. Kontakt din servicetekniker

Kontakt din servicetekniker omgående, så fejlen kan blive undersøgt og repareret.

Yderligere oplysninger

Dette dokument indeholder vejledning i grundlæggende centralbetjening, som skal følges i tilfælde af en brandalarm eller en fejlindikation. En detaljeret betjeningsvejledning kan findes i betjeningsmanualen.

Information om vedligeholdelse

Efterse og test brandalarmsystemet i henhold til alle gældende krav og regulativer.

Service-kontakt

Navn: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Copyright © 2023 Carrier. Alle rettigheder forbeholdes.