


Rýchly sprievodca prevádzkou, rad 1X-F


Ak začujete bzučiak

Určite príčinu bzučičiaka

Keď znie bzučičiak a LED indikátory požiarneho poplachu blikajú alebo svietia nepretržite, vtedy je to požiarne poplach.

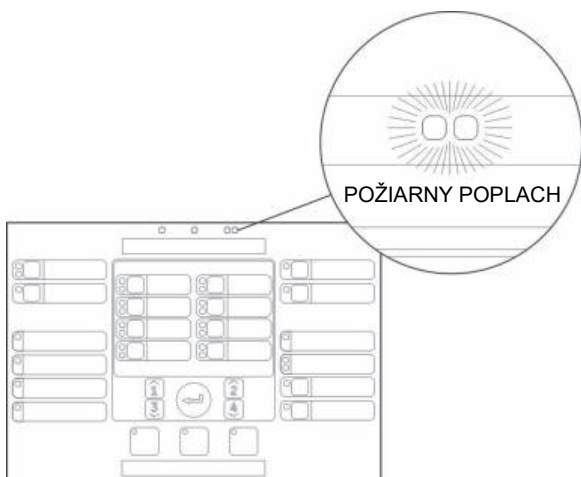

Keď znie bzučičiak a LED indikátor poruchy svieti nepretržite, vtedy je to porucha.

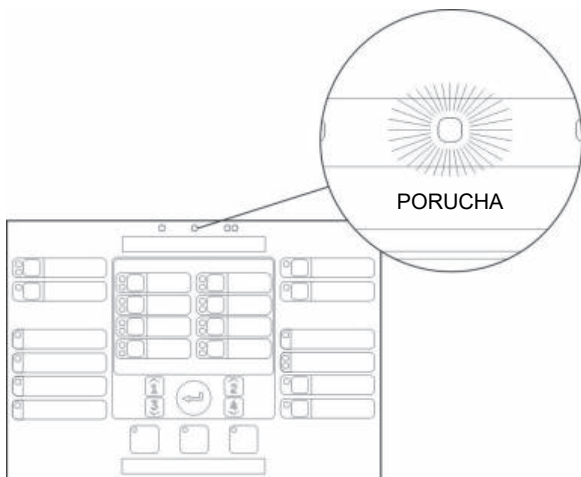


VAROVANIE: V závislosti od konfigurácie vášho poplachového systému nemusí byť bzučičiak prvou indikáciou požiarneho poplachu.

Pre požiarne poplach

1. Určite miesto požiaru

Skontrolujte miesto požiaru indikované LED indikátorom poplachu zóny.

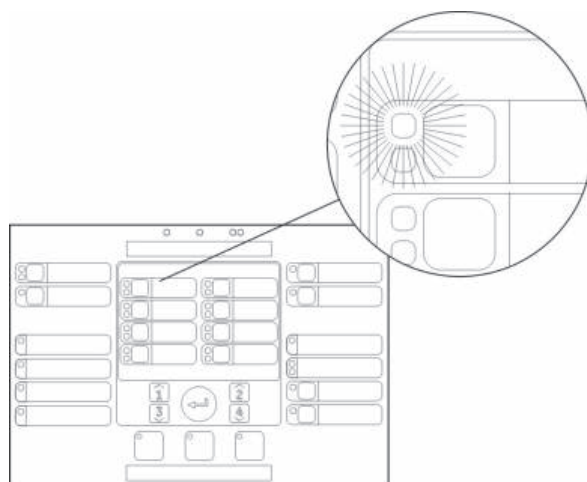

Ak LED indikátory požiarneho poplachu a poplachu zóny blikajú, požiarne poplach bol aktivovaný detektorom. Ak svietia nepretržite, požiarne poplach bol aktivovaný manuálnym hlásičom poplachu.

2. Overte si požiarne poplach

Ak je to potrebné, preskúmajte miesto požiarneho poplachu, aby ste si overili, že poplach je skutočný.

V závislosti od konfigurácie vášho systému požiarneho poplachu, môžete mať na vyšetrenie poplachu až desať minút predtým, ako sa aktivujú sirény a ostatné zariadenia na hlásenie požiaru.


3. Aktivujte sirény

Po overení požiarneho poplachu spravte čokoľvek z nasledujúceho, aby ste okamžite aktivovali sirény a ostatné zariadenia na hlásenie požiaru:

Rozbite najbližší tlačidlový detektor požiaru.

– alebo –

Stlačte tlačidlo Siréna štart/stop na ústredni. (To vyžaduje prístup na úrovni režimu používateľskej obsluhy.)

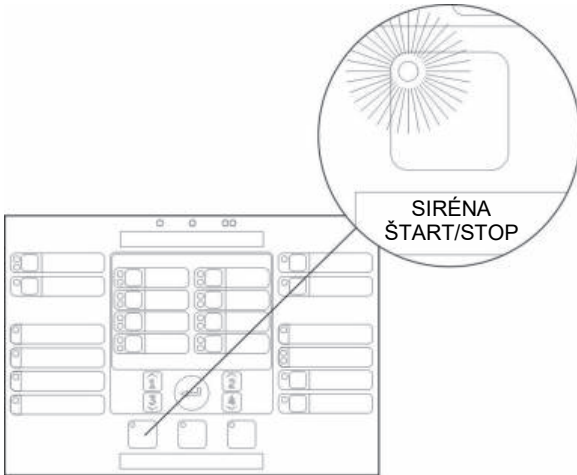

4. Opustíte budovu


Po potvrdení požiarneho poplachu a po aktivácii požiarneho poplachu opustíte budovu a postupujte podľa požiarneho výcviku vašej spoločnosti.

Pre poruchu

VAROVANIE: Bzučiak nikdy netlmte, kým nevyšetríte príčinu výstražného signálu.

1. Stlmenie bzučiaka

Ak chcete stlmiť bzučiak, stlačte Umlčanie bzučiaka.

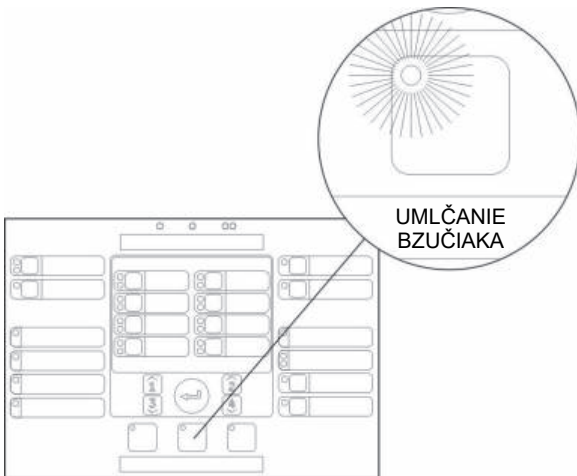

LED indikátor umlčania bzučiaka sa zapne a bzučiak sa zastaví. Nový poplach alebo prípad poruchy opätovne bzučiak aktivuje.

2. Kontaktujte poskytovateľa služieb údržby

Okamžite kontaktujte poskytovateľa služieb údržby, aby ste zistili a napravili poruchu.

Viac informácií

Tento dokument obsahuje základné pokyny na prevádzku ústredne, podľa ktorých musíte postupovať v prípade požiarneho poplachu alebo indikácie poruchy. Podrobnejšiu prevádzku nájdete v návode na použitie.

Informácie o údržbe

Systém požiarneho poplachu skontrolujte a otestujte v súlade so všetkými aplikovateľnými požiadavkami a smernicami.

Kontakt na servis

Meno: _____

Adresa: _____

Telefón: _____

Copyright © 2023 Carrier. Všetky práva vyhradené.