


KFP-CF-serie Snelle bedieningshandleiding


Als u de zoemer hoort

Bepaal de oorzaak als de zoemer klinkt

Als de zoemer klinkt en de indicatie-LED's Brand knipperen of continu branden, dan is er sprake van een brandalarm.

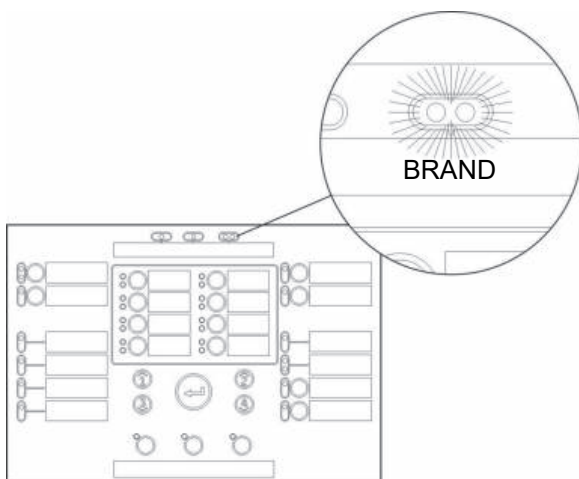

Als de zoemer klinkt en de indicatie-LED Storing continu brandt, is er sprake van een storing.

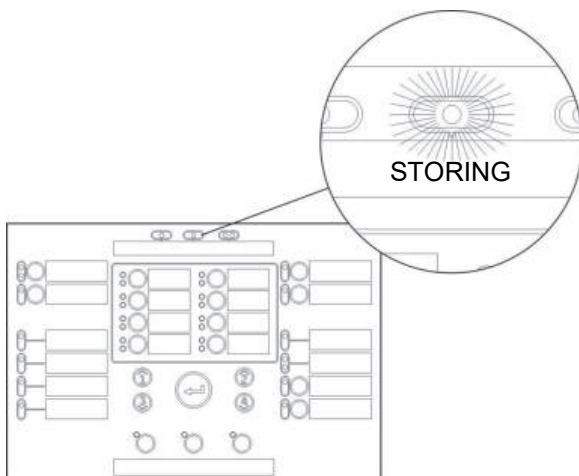


WAARSCHUWING: Afhankelijk van de configuratie van het brandalarm kan de zoemer het eerste teken van een brandalarm zijn.

Als het brandalarm afgaat

1. Bepaal de locatie van de brand

Controleer de locatie van de brand die door de indicatie-LED Groep wordt aangeduid.

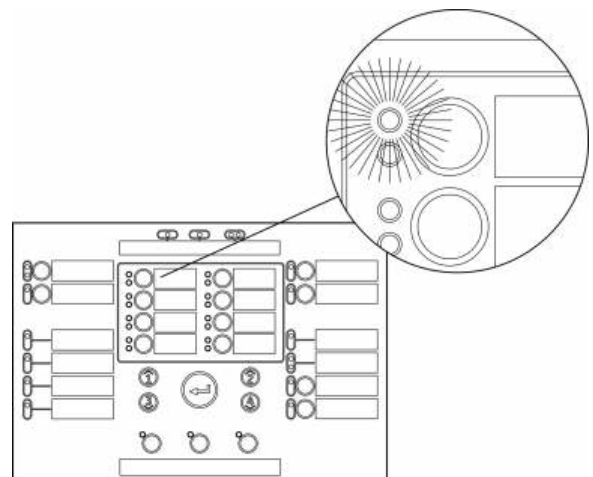

Als de indicatie-LED's voor de brand- en groepsalarmen knipperen, is het brandalarm door een detector geactiveerd. Als de indicatie-LED's voor brand- en groepsalarmen continu branden, is het brandalarm door een handbrandmelder geactiveerd.

2. Verifieer het brandalarm

Controleer indien nodig de locatie van het brandalarm om na te gaan of het om een echt alarm gaat.

Afhankelijk van de configuratie van uw brandalarm hebt u maximaal tien minuten om het alarm te onderzoeken voordat de signaalgevers en andere alarmmeldapparatuur worden geactiveerd.


3. Activeer de signaalgevers

Als het brandalarm is geverifieerd, voer dan een van de volgende handelingen uit om de signaalgevers en andere alarmmeldapparatuur onmiddellijk te activeren:

Breek het glas van de dichtstbijzijnde handbrandmelder.

— of —

Druk op de knop Signaalgevers Aan/Stop op de centrale. (Hiervoor is toegang op operatorniveau vereist.)

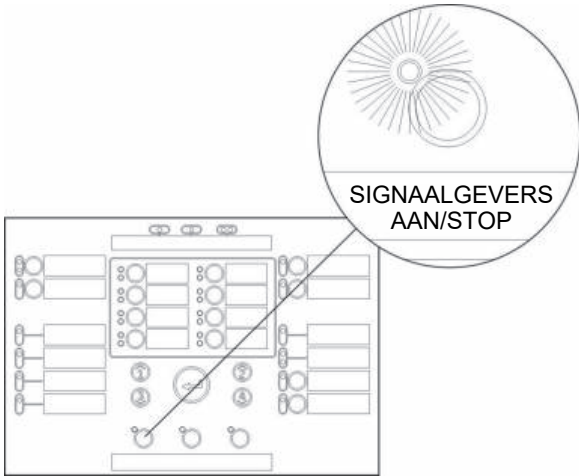

4. Verlaat de locatie


Verlaat de locatie nadat het brandalarm is bevestigd en geactiveerd en volg de ontruimingsprocedure van uw onderneming.

In het geval van een storing

WAARSCHUWING: Stop nooit de zoemer zonder eerst de oorzaak van het waarschuwingssignaal te hebben onderzocht.

1. De zoemer stoppen

Druk op Stop zoemer om de zoemer uit te schakelen.

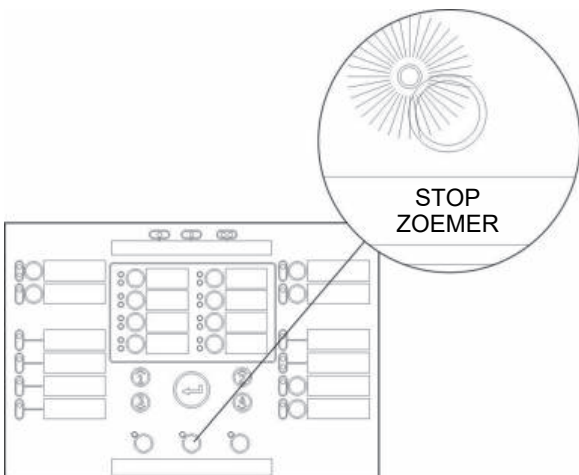

De indicatie-LED Stop zoemer gaat branden en de zoemer stopt. Nieuwe alarmen of storingen kunnen de zoemer opnieuw inschakelen.

2. Neem contact op met uw onderhoudsbedrijf

Neem onmiddellijk contact op met uw onderhoudsbedrijf om de storing te onderzoeken en te verhelpen.

Meer informatie

Dit document bevat standaardinstructies over het bedienen van de centrale die moeten worden gevolgd als er een brandalarm afgaat of een storing optreedt. Raadpleeg de uitgebreide bedieningshandleiding voor verdere informatie over de bediening.

Onderhoudsinformatie

Controleer en test het brandalarm en houd u daarbij aan alle van toepassing zijnde eisen en regelgevingen.

Contactgegevens voor service

Naam: _____

Adres: _____

Telefoon: _____

Copyright © 2023 Carrier. Alle rechten voorbehouden.