


Stručný návod pro obsluhu řady KFP-CF


Uslyšíte-li bzučák

Zjistěte příčinu jeho aktivace

Pokud zní bzučák a blikají nebo trvale svítí indikátory LED Požár, jedná se o požární poplach.

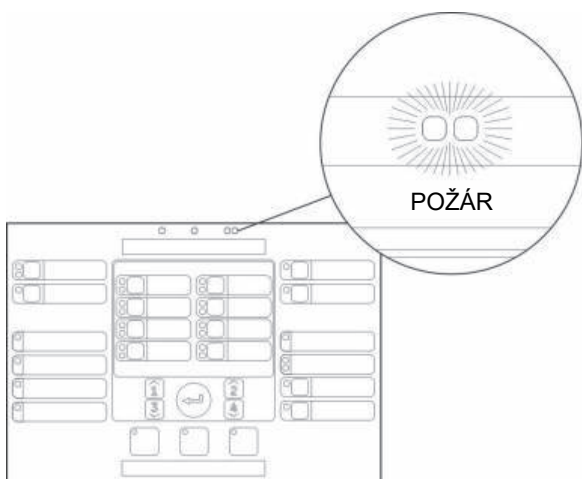

Pokud se rozezní bzučák a trvale svítí indikátor LED Porucha, jedná se o poruchu.

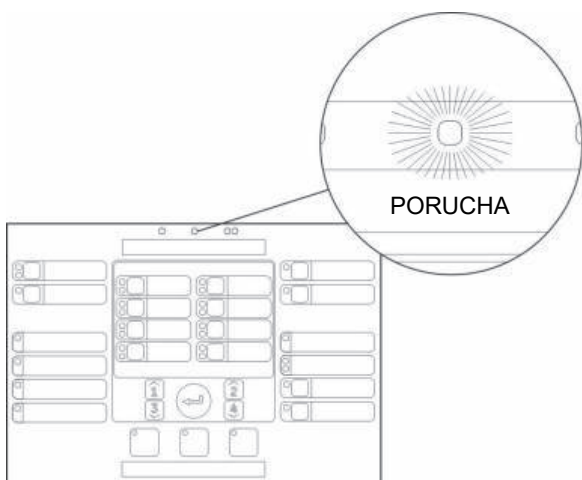


VAROVÁNÍ: V závislosti na konfiguraci požárního poplachového systému může být bzučák prvním oznamovatelem požárního poplachu.

V případě požárního poplachu

1. Zjistěte místo požáru

Zjistěte místo požáru indikované příslušným indikátorem LED zónového poplachu.

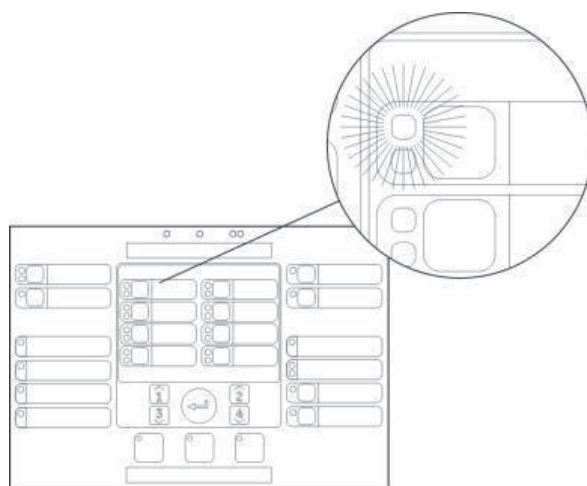

Pokud blikají indikátory LED požárního poplachu a zónového poplachu, požární poplach byl aktivován hlásičem. Pokud tyto indikátory LED trvale svítí, požární poplach byl aktivován ručním tlačítkovým hlásičem.

2. Ověřte požární poplach

V případě potřeby místo požáru zkontrolujte, abyste se ujistili, že poplach není falešný.

V závislosti na konfiguraci požárního poplachového systému můžete mít až deset minut na ověření poplachu předtím, než se aktivují sirény a ostatní zařízení pro oznamování požáru.


3. Aktivujte sirény

Pokud je požární poplach skutečný, okamžitě aktivujte sirény a ostatní zařízení pro oznamování požáru, a to jedním z následujících způsobů:

Rozbijte nejbližší ruční tlačítkový hlásič.

– nebo –

Stiskněte tlačítko SIRÉNA Start/Stop na ústředně. (Tato akce vyžaduje uživatelskou úroveň obsluhy.)

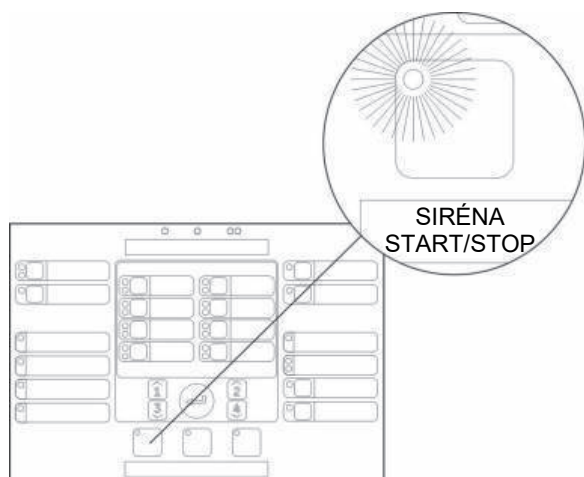

4. Opust'te budovu


Jakmile dojde k potvrzení a spuštění požárního poplachu, opus'tte budovu dle evakuačního plánu své společnosti.

V případě poruchy

VAROVÁNÍ: Nikdy bzučák nevypínejte, dokud nejdříve nezjistíte příčinu varovného signálu.

1. Vypnutí bzučáku

Chcete-li bzučák vypnout, stiskněte tlačítko Vypnutí bzučáku.

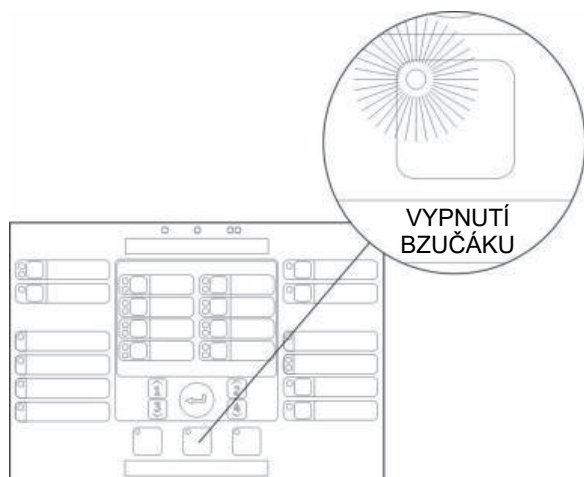

Rozsvítí se LED indikátor vypnutí bzučáku a bzučák se ztiší. Znovu se zapne v případě nového poplachu nebo poruchy.

2. Kontaktujte smluvního poskytovatele údržby

Kontaktujte smluvního servisního technika, aby okamžitě zjistil příčinu poruchy a poruchu opravil.

Více informací

Tento dokument obsahuje základní pokyny pro použití ústředny, které je třeba dodržovat v případě požárního poplachu nebo hlášení poruchy. Podrobný popis obsluhy naleznete v uživatelském manuálu.

Informace o údržbě

Kontrolujte a testujte požární poplachový systém EPS v souladu s platnými požadavky a nařízeními.

Kontaktní údaje pracovníků servisního střediska

Jméno: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

Copyright © 2023 Carrier. Všechna práva vyhrazena.